

**Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре**  
(наименование территориального органа МЧС России)

628011, ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 5А т.8 (3467) 35-18-02  
ф.8 (3467) 35-18-39 E-mail: gpnugps@guhmao.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городам Пыть-Ях,  
Нефтеюганск и Нефтеюганскому району**

(наименование органа государственного надзора)

628303, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 9а микрорайон, 34а  
дом, телефон: 8 (3463) 23-01-04, E-mail: ogpn-yugansk@rambler.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 11/1/1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 25 «Ромашка» (МБДОУ «Детский сад № 25 «Ромашка»)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора по пожарному надзору по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району Варлова Евгения Юрьевича от 06 марта 2017 года № 11, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

«13» марта 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

«14» марта 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

«15» марта 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов.

«20» марта 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

«21» марта 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

«28» марта 2017 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

«30» марта 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

(7 рабочих дня, 13 часов) проведена плановая выездная проверка:


Порсуковым Арсланханом Алеквовичем, старшим инженером отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

Шичкиным Сергеем Николаевичем, старшим инженером отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

Кривошековым Дмитрием Васильевичем, старший инженер отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

объекта защиты - здание дошкольно образовательного учреждения «Детский сад № 25 «Ромашка», используемого (эксплуатируемого) юридическим лицом: МБДОУ «Детский сад № 25 «Ромашка», находящегося по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 12 мкр., здание 22

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад № 25 «Ромашка» Вольман Натальей Николаевной

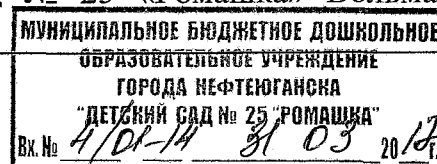

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненные)
1.	Отсутствуют формуляры пожарных рукавов (документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, сведения, отражающие техническое состояние данного изделия, а также сведения, которые вносят в период его эксплуатации (длительность и условия работы, техническое обслуживание, ремонт и другие данные).	ст. 128 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ-123; п. 5.18 ГОСТ Р 51049-2008. Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний; раздел 5 п. 5.1.2, таблица 1 ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы	01.06.2017	
2.	Система внутреннего противопожарного водопровода не обеспечивает требуемое значение расхода воды для целей пожаротушения (а именно: 2,5 л/с.) (давление в сети внутреннего противопожарного водопровода 0,04 Мпа).	ч. 1 ст. 86 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ-123; 4.1.1 Таблица 1, п. 4 - Свод правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»	01.09.2017	
3.	Планы эвакуации, не соответствуют объемно планировочным решениям здания.	п. 7 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); 6.2.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования	01.06.2017	

№ п/ п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
		и методы контроля		
4.	<p>Эвакуационные выходы из помещений групповых ячеек (класса Ф 1.1. с одновременным пребыванием более 15 детей) 1-го этажа выполнены шириной менее 1,2 - метров; эвакуационные выходы из помещений групповых ячеек 2-го этажа ведущие на лестницу 2-го этажа выполнены шириной менее – 1,2 метра, эвакуационные выходы из помещений групповых ячеек 2-го этажа ведущие на наружные открытые эвакуационные лестницы выполнены шириной менее - 0,8 метров, а именно: (фактически: группа «Солнышка», эвакуационный выход ведущий из группы в коридор 1 этажа – 0,8 метра, эвакуационный выход ведущий не посредственно наружу – 0,8 метра; группа «Радость», эвакуационный выход ведущий в коридор 1 эт. – 0,8 метра, эвакуационный выход ведущий не посредственно наружу – 0,8 метра; группа «Почемучки», эвакуационный выход ведущий на лестничную клетку 2-го эт. – 0,9 метра; группа «Сказка», эвакуационный выход ведущий на лестничную клетку 2-го. этажа – 0,8 метра; группа «Аленький цветочек», эвакуационный выход ведущий на лестничную клетку 2-го. этажа – 0,9 метра, эвакуационный выход на наружную эвакуационную лестницу – 0,7 метра; группа «Непоседы», эвакуационный выход ведущий на лестничную клетку 2-го. этажа – 0,8 метра; группа «Буратино», эвакуационный выход ведущий на лестничную клетку 2-го. этажа – 0,8</p>	<p>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); ст. 4, п. 2) ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5, 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.16 СНиП 21-01-97*Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p>	01.09.2017	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	метра; группа «Фантазеры», эвакуационный выход ведущий на лестничную клетку 2-го. этажа – 0,8 метра, эвакуационный выход на наружную эвакуационную лестницу – 0,6 метра; группа «Капелька», эвакуационный выход ведущий на лестничную клетку 2-го. этажа – 0,8 метра, эвакуационный выход на наружную эвакуационную лестницу – 0,6 метра; группа «Колокольчик», эвакуационный выход, ведущий в коридор 1-го этажа – 0,8 метра, эвакуационный выход, ведущий из группы не посредственно наружу – 0,9 метра; группа «Березка», эвакуационный выход, ведущий в коридор 1-го этажа – 0,8 метра, эвакуационный выход ведущий из группы не посредственно наружу – 0,9 метра). Нарушения допущены в результате повышения количества воспитанников.			
5.	Помещение педагога-психолога не защищено автоматической пожарной сигнализацией (отсутствует пожарный извещатель).	ст. 4, п. 3) ст. 52, ст. 54, ч. 4, 6, 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А4, п. 38 таб. А3 приложения А, СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматический. Требования пожарной безопасности.	01.06.2017	
6.	Пожарные извещатели размещены на расстоянии менее 0,5 метра до электросветильников (фактически:	ст. 4, п. 3) ст. 52, ст. 54, ч. 1, 6, 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-	01.06.2017	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	группа Березка 0,1 метра; музыкальный зал 0,36 метра; прачечная 0,27 метра; коридор 2-го этажа напротив кабинета конструирования 0,17 метра).	ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматический. Требования пожарной безопасности.		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица; уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инженер отделения госпожнадзора  
ОНД и ПР (по гг. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганском районе)  
УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  
«30» марта 2017 г.




Старший инженер отделения госпожнадзора

К предписанию от 30.03.2017 № 11/1/1

ОНД и ПР (по гг. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району)  
УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре С.Н. Шичкин  
«30» марта 2017 г.

Старший инженер отделения госпожнадзора  
ОНД и ПР (по гг. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району)  
УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре И.В. Кривошеков  
«30» марта 2017 г.

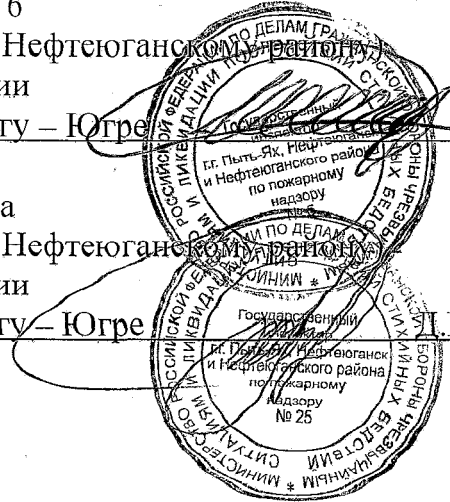

Предписание для исполнения получил:

✓ И.В.

(подпись)

Заведующая МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 25  
«Ромашка» Вольман Наталья Николаевна

«30» марта 2017 г.